

TLT-Building Oy/Sari Laivonen
Puunaulakatu 5
28100 PORI
sari.laivonen@tltgroup.fi

Vaalan kunta
Vaalantie 14
91700, Vaala
08 5875 6000



VAALAN KUNNAN LAUSUNTO CARUNA OY:N OULUJOEN 110 KV VOIMAJOHTOSANEERAUKSISTA

Caruna Oy uusii 110 kV alueverkkoaan Muhoksen, Vaalan ja Utajärven kuntien alueella. Ikääntyneet Pällin ja Montan johdot uusitaan ja rakennetaan uusi Leppiniemen kytkinaseman nykyisen Pyhäkosken kytkinkentän läheisyyteen. Lisäksi toteutetaan verkkomuutoksiin liittyviä johtokääntöjä sähköasemien ympäristössä. Tavoitteena on, että uudet johdot saadaan käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä. Johtomuutosten esi- ja yleissuunnittelusta vastaa TLT-Building Oy.

Nuojuan 110 kV muutos

Fingrid Oyj uusii Nuojuan muuntoaseman nykyisen aseman viereen. Olemassa oleva Nuojua – Jylhämä 110 kV johto käännetään uudelle asemalle. Muuttuvan johto-osuuden pituus on noin 1 km.

Yleistä

Uusittavilla 110 kV johdoilla käytettävä pylvästyyppi on pääasiassa harustettu teräspankkipylväs. 2 x 110 kV johto Pyhänselkä – Leppiniemi toteutetaan vapaastiseisovilla, ristikkorakenteisilla ns. T-pylväillä. FCG Suunnittelu ja Tekniikka on tehnyt hankkeesta ympäristöselvityksen ja Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu arkeologisen inventoinnin.


Caruna Oy tulee hakemaan maanmittauslaitokselta lunastusluvan päivitystä uusittaville voimajohdoille. Näin saatetaan kiinteistöjä koskeva käyttöoikeuden supistus vastaamaan uusien johtorakenteiden edellyttämiä olosuhteita. Hanketta koskevien maanomistajien kuuleminen suoritetaan myöhemmin pidettävissä kuulemiskokouksissa.

Lausunto

Kasvava voimajohtotarve, johto-osuuden pituus, ympäristöselvitys ja arkeologinen inventointi huomioiden Vaalan kunnalla ei ole lausuttavaa.

Vaalassa 29.10.2020

Miira Raiskila
kunnanjohtaja
Vaalan kunta

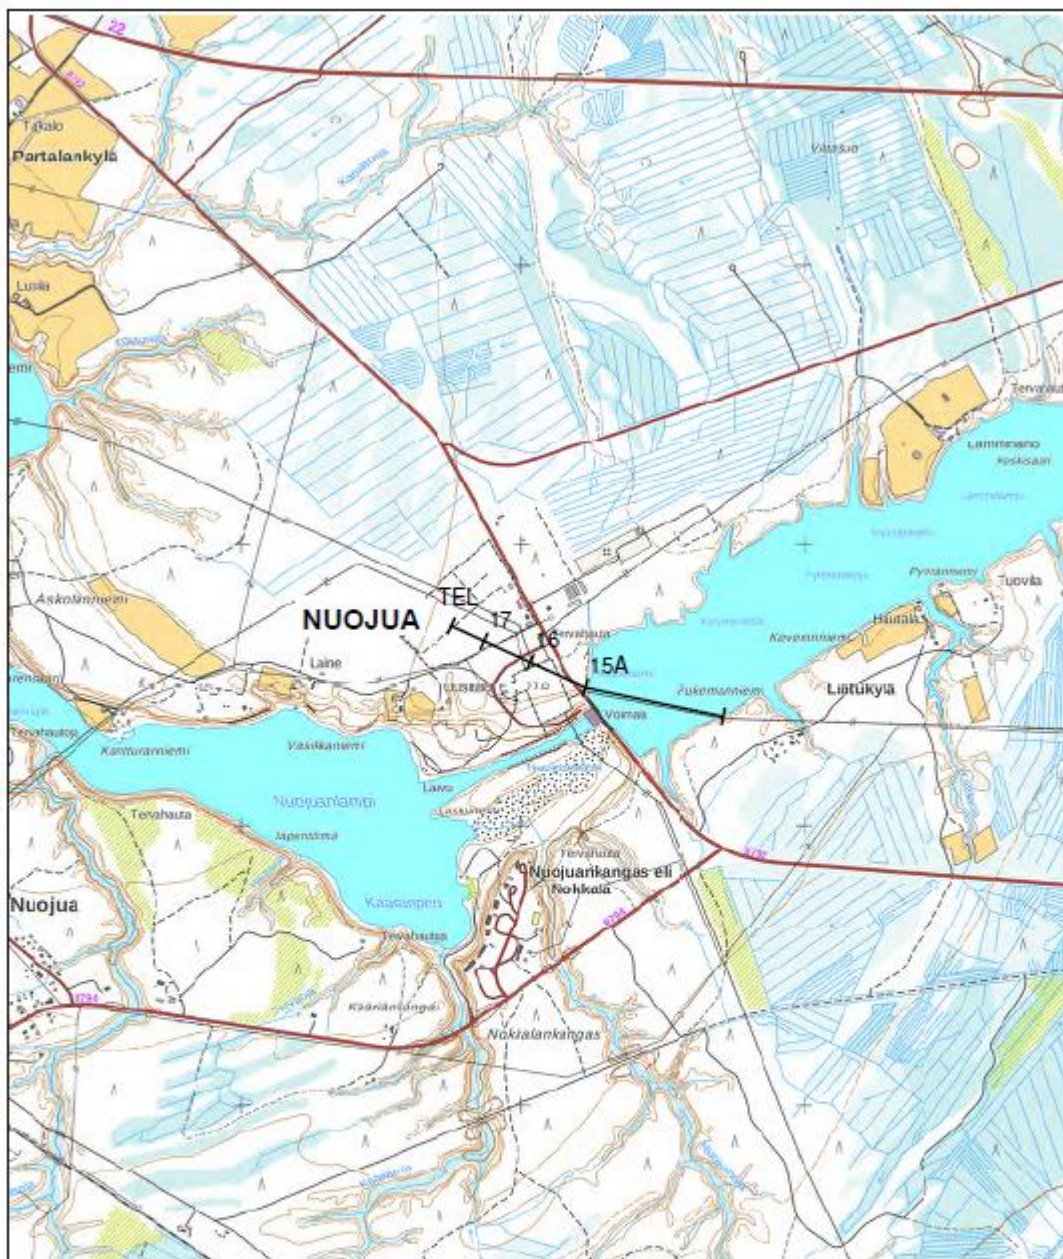

(c) Maanmittauslaitos 2019

caruna

TLT Building

NUOJUA - JYLHÄMÄ 110 kV
REITTIMUUTOS / YLEISUUNNITELMAKARTTA

Suunnittelut
J. SINISALO
Päätöksen pvm.
SLA 18.11.2019
Hyväksynyt pvm.

Mittakaava
1:20000

Koko
A4

Piirustusnumero

Muutos

Lehti
1

Lehtiä
1