Lausunto

30.10.2023

Despro Engineering Oy/ Lotta Yrjänä

Kiitämme mahdollisuudesta esittää näkemyksemme liittyen 400 kV:n liityntäjohdon rakentamiseen Haarakankaalle. Pyydämme Teitä ottamaan huomioon alla esitetyt asiat.

Nykyiset 20 kV:n, 0,4 kV:n risteämät

Voimajohdon suunnittelualueella sijaitsee Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:n omistamia 20 kV:n ja 0,4 kV:n johtoja. Nykyisten johtojen sijainti on otettava huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

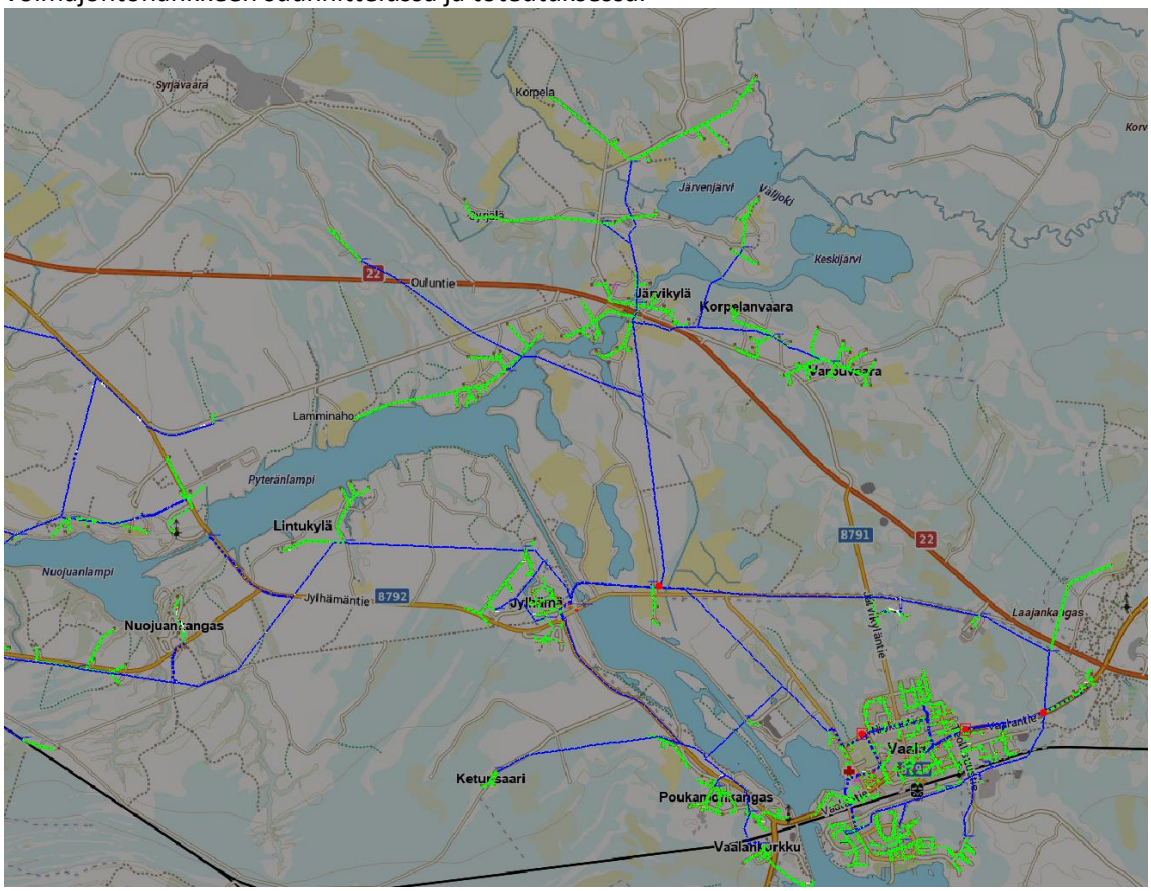

Mahdolliset johtojen siirto- ja suojaamistarpeet ja niistä aiheutuvat kustannukset on selvitettävä erillisissä risteämäselvityksissä. Tarvittavat johtosiirrot ja suojaukset voidaan toteuttaa laskutyönä.

Ystävällisin terveisin

Pasi Jokinen
verkonrakennuspäällikkö

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy
Voimatie 2, 90440 Kempele. Puh. (08) 310 1313 Y-tunnus 0964942-0
www.oss.fi